



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M0715



受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

产品型号名称 KD150内扣式接口

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心


国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M0715

共04页 第01页

产品名称	内扣式接口	型 号	KD150
认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	检验类别	型式试验
生产者	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	生产日期	2019年01月08日
生产企业	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5副	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年03月04日
检验依据	GB 12514.1-2005 《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.2-2006 《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。		
备 注	<div style="text-align: right;">  签发日期：2019年 4月 1日 </div>		


批准：

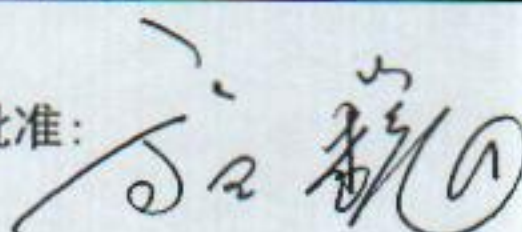

审核：



编制：



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No: Zb2019M0715

共04页 第02页

认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司		
通讯地址	兴化市经济开发区纬一路		
联系电话	0523-83274900	传 真	0523-83274833

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2019M0715

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 型号规格: KD150
2. 生产者和/或生产企业: 兴化市金鼎消防器材厂有限公司 兴化金鼎
3. 警告用语: /
4. 标志: /
5. 产品使用说明书: 有

二、产品特性描述

1. 本体材质: ZL101A
2. 表面防腐处理工艺: 阳极氧化
3. 铸造工艺: 浇铸

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：兴化市金鼎消防器材厂有限公司

No: Zb2019M0715

产品型号：KD150

共04页 第04页

序号	检验项目	标准	要求	检验结果			
1	基本尺寸 /mm	d	150	$\begin{matrix} 0 \\ -1.0 \end{matrix}$	149.58	149.75	149.33
		D	240	$\begin{matrix} 0 \\ -1.85 \end{matrix}$	238.84	238.24	238.63
		D ₁	220	$\begin{matrix} 0 \\ -1.15 \end{matrix}$	219.37	219.49	219.90
		D ₂	207	$\begin{matrix} 0 \\ -1.15 \end{matrix}$	206.86	206.23	206.55
		D ₃	188	$\begin{matrix} +1.0 \\ 0 \end{matrix}$	188.14	188.39	188.86
		m	16.3	$\begin{matrix} 0 \\ -0.70 \end{matrix}$	16.24	15.65	15.95
		n	8±0.11		8.02	8.07	7.94
		L	≥270		270.21	270.55	270.87
		L ₁	75	$\begin{matrix} 0 \\ -3.0 \end{matrix}$	74.87	74.94	74.67
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。		合格			
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。		合格			
4	弹簧疲劳寿命	接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。		/			
5	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。		合格			
6	耐腐蚀性能	接口应选用耐腐蚀材料制造，铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。		合格			
		接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。		合格			
7	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。		合格			
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。		合格			
8	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。		合格			
9	操作力矩/N·m	0.5~2.5		2.2	2.3	2.1	
10	材料	应符合4.9的要求。		合格			