



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

# 检 验 报 告

No Zb2019M0716

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

产品型号名称 KD80Z内扣式接口

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

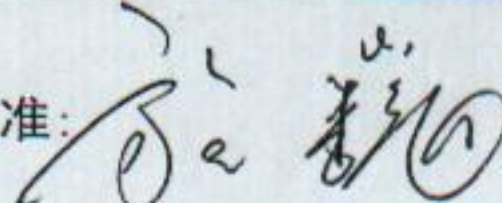




# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No: Zb2019M0716

共04页 第01页

产品名称	内扣式接口	型 号	KD80Z
认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	检验类别	型式试验
生产者	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	生产日期	2019年01月08日
生产企业	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5副	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年03月04日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。		
备 注	<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">                       签发日期：2019年4月 / 日                 </div>		

批准： 审核： 编制：

# 国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No: Zb2019M0716

共04页 第02页

认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司		
通讯地址	兴化市经济开发区纬一路		
联系电话	0523-83274900	传 真	0523-83274833

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No : Zb2019M0716

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 型号规格: KD80Z
2. 生产者和/或生产企业: 兴化市金鼎消防器材厂有限公司 兴化金鼎
3. 警告用语: /
4. 标志: /
5. 产品使用说明书: 有

二、产品特性描述

1. 本体材质: ZL101A
2. 表面防腐处理工艺: 阳极氧化
3. 铸造工艺: 浇铸

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

# 检验结果汇总表

生产企业：兴化市金鼎消防器材厂有限公司

No: Zb2019M0716

产品型号：KD80Z

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果				
1	基本尺寸/mm	d	76	$\begin{matrix} 0 \\ -0.74 \end{matrix}$	75.55	75.94	75.33
		D	126	$\begin{matrix} 0 \\ -1.6 \end{matrix}$	124.87	125.38	125.82
		D <sub>1</sub>	111	$\begin{matrix} 0 \\ -0.87 \end{matrix}$	110.76	110.25	110.93
		D <sub>2</sub>	103	$\begin{matrix} 0 \\ -0.87 \end{matrix}$	102.73	102.17	102.57
		D <sub>3</sub>	89	$\begin{matrix} +0.87 \\ 0 \end{matrix}$	89.26	89.82	89.55
		m	12	$\begin{matrix} 0 \\ -0.70 \end{matrix}$	11.68	11.93	11.34
		n	5.5±0.09		5.56	5.42	5.51
		L	≥82.5		135.78	135.22	135.66
		L <sub>1</sub>	55	$\begin{matrix} 0 \\ -3.0 \end{matrix}$	52.58	53.93	53.27
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。	合格				
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格				
4	弹簧疲劳寿命	卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。	/				
5	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格				
6	耐腐蚀性能	接口应选用耐腐蚀材料制造，铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。	合格				
		接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。	合格				
7	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。	合格				
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。	合格				
8	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格				
9	操作力矩/N·m	0.5~2.5	1.3	1.3	1.2		
10	材料	应符合4.9的要求。	合格				