



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2019M0719

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

产品型号名称 KMK65Z卡式接口

检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心

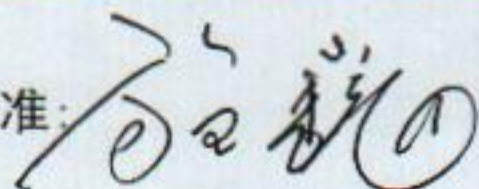


# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告


No : Zb2019M0719

共04页 第01页

产品名称	卡式接口	型 号	KMK65Z
认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	检验类别	分型试验
生产者	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	生产日期	2019年01月08日
生产企业	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年03月04日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	基本尺寸 标志 弹簧疲劳寿命 抗跌落性能 密封性能 水压强度 操作力		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       签发日期：2019年4月1日                 </div>		
备 注	本产品属于卡式接口KMK80Z认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为： Zb2019M0719。		

批准： 

审核： 

编制： 

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No: Zb2019M0719

共04页 第02页

认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司		
通讯地址	兴化市经济开发区纬一路		
联系电话	0523-83274900	传 真	0523-83274833

产品照片



一  
二  
三  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十

# 国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M0719

共04页 第03页

## 一、产品铭牌内容

- |                |                |      |
|----------------|----------------|------|
| 1. 型号规格:       | KMK65Z         |      |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 兴化市金鼎消防器材厂有限公司 | 兴化金鼎 |
| 3. 警告用语:       | /              |      |
| 4. 标志:         | /              |      |
| 5. 产品使用说明书:    | 有              |      |

## 二、产品特性描述

- |              |        |
|--------------|--------|
| 1. 本体材质:     | ZL101A |
| 2. 表面防腐处理工艺: | 阳极氧化   |
| 3. 铸造工艺:     | 浇铸     |

## 三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

# 检验结果汇总表

生产企业：兴化市金鼎消防器材厂有限公司

No: Zb2019M0719

产品型号：KMK65Z

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果				
1	基本尺寸 /mm	D <sub>1</sub>	63.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$	63.37	63.45	63.34
		D <sub>2</sub>	68.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$	68.37	68.43	68.47
		n	15.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$	15.46	15.34	15.40
		L	73.5	$\begin{matrix} 0 \\ -1.4 \end{matrix}$	73.47	73.14	72.91
2	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。			合格		
3	弹簧疲劳寿命	卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。			/		
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。			合格		
5	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。			合格		
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。			合格		
7	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。			合格		
8	操作力/N	40~135			83.6	76.0	75.4
以下空白。							